
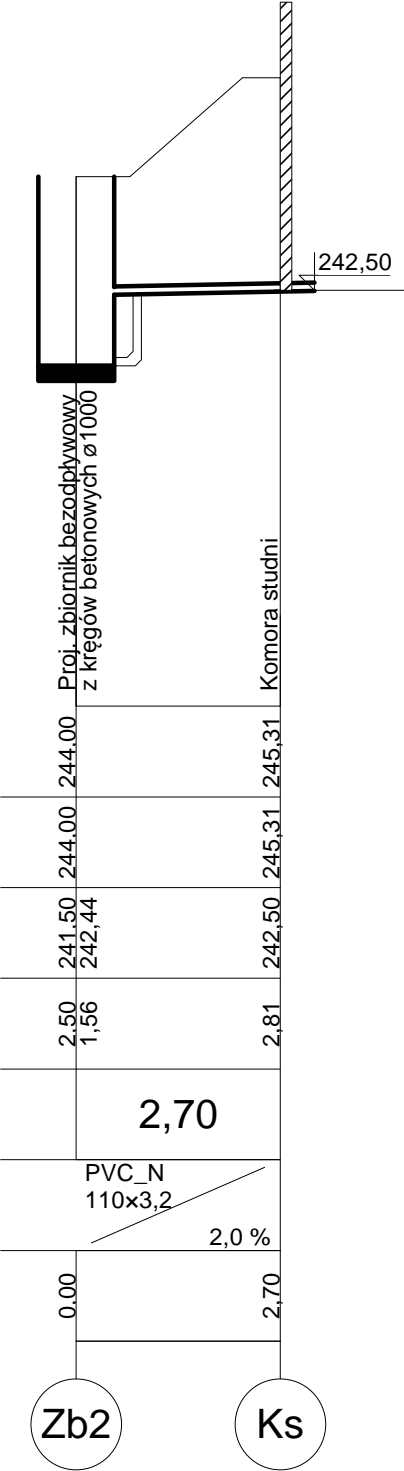


Poziom porównawczy 237,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	244.05	244.10	244.10
Rzędna terenu istniejącego	244.05	244.10	244.10
Rzędna dna kanału	242.05 243.07	243.10	244.10
Zagłębienie dna kanału [m]	2.00 0.98	1.00	
Odległości [m]		1.40	
Średnice, materiał	PVC_N 110x3,2		
Spadek		2.0 %	
Długość trasy [m]	0.00	1.40	



F.H.U. Profil ul. Sienkiewicza 64, 28-500 Kazimierza Wielka		
Temat	Obudowa studni BS-1 wraz z zagospodarowaniem terenu i włączeniem w istniejącą sieć wodociagową w miejscowości Michałowice II, ul. Akcyjowa, gm. Michałowice	Faza PB + PW
Tytuł rysunku	Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna – profile	Data 03.2020
Inwestor	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. 32- 091 Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1	Skala 1:100
Autor projektu	inż. Grzegorz Możdżeń SWK/0099/POOS/05	Nr rys. 10
Sprawdził	mgr inż. Edward Kawa 184/98	